

Stalpi  
existenti

Traseu aerian  
existent

Stalpi  
existenti  
Vezi detaliu I  
(provizorat)

Traseu ingropat  
propus

CFIL34.4  
La provizorat nu  
se va monta  
cofretul

Traseu aerian  
existent


Detaliu provizorat

Traseu ingropat  
propus


LEGENDA

- DD Doza de distributie IP66 montata pe stalp pentru racordare stalpi iluminat strada Zambilei
- SLD34.4.1."n" Stalp de iluminat pentru dezvoltare, metalic conform lista de echipamente
- Traseu cablu monofazat - existent
- Traseu cablu trifazat ingropat - propus
- Subtraversare in tub PVC DN100mm

Detaliul I



Detaliul II

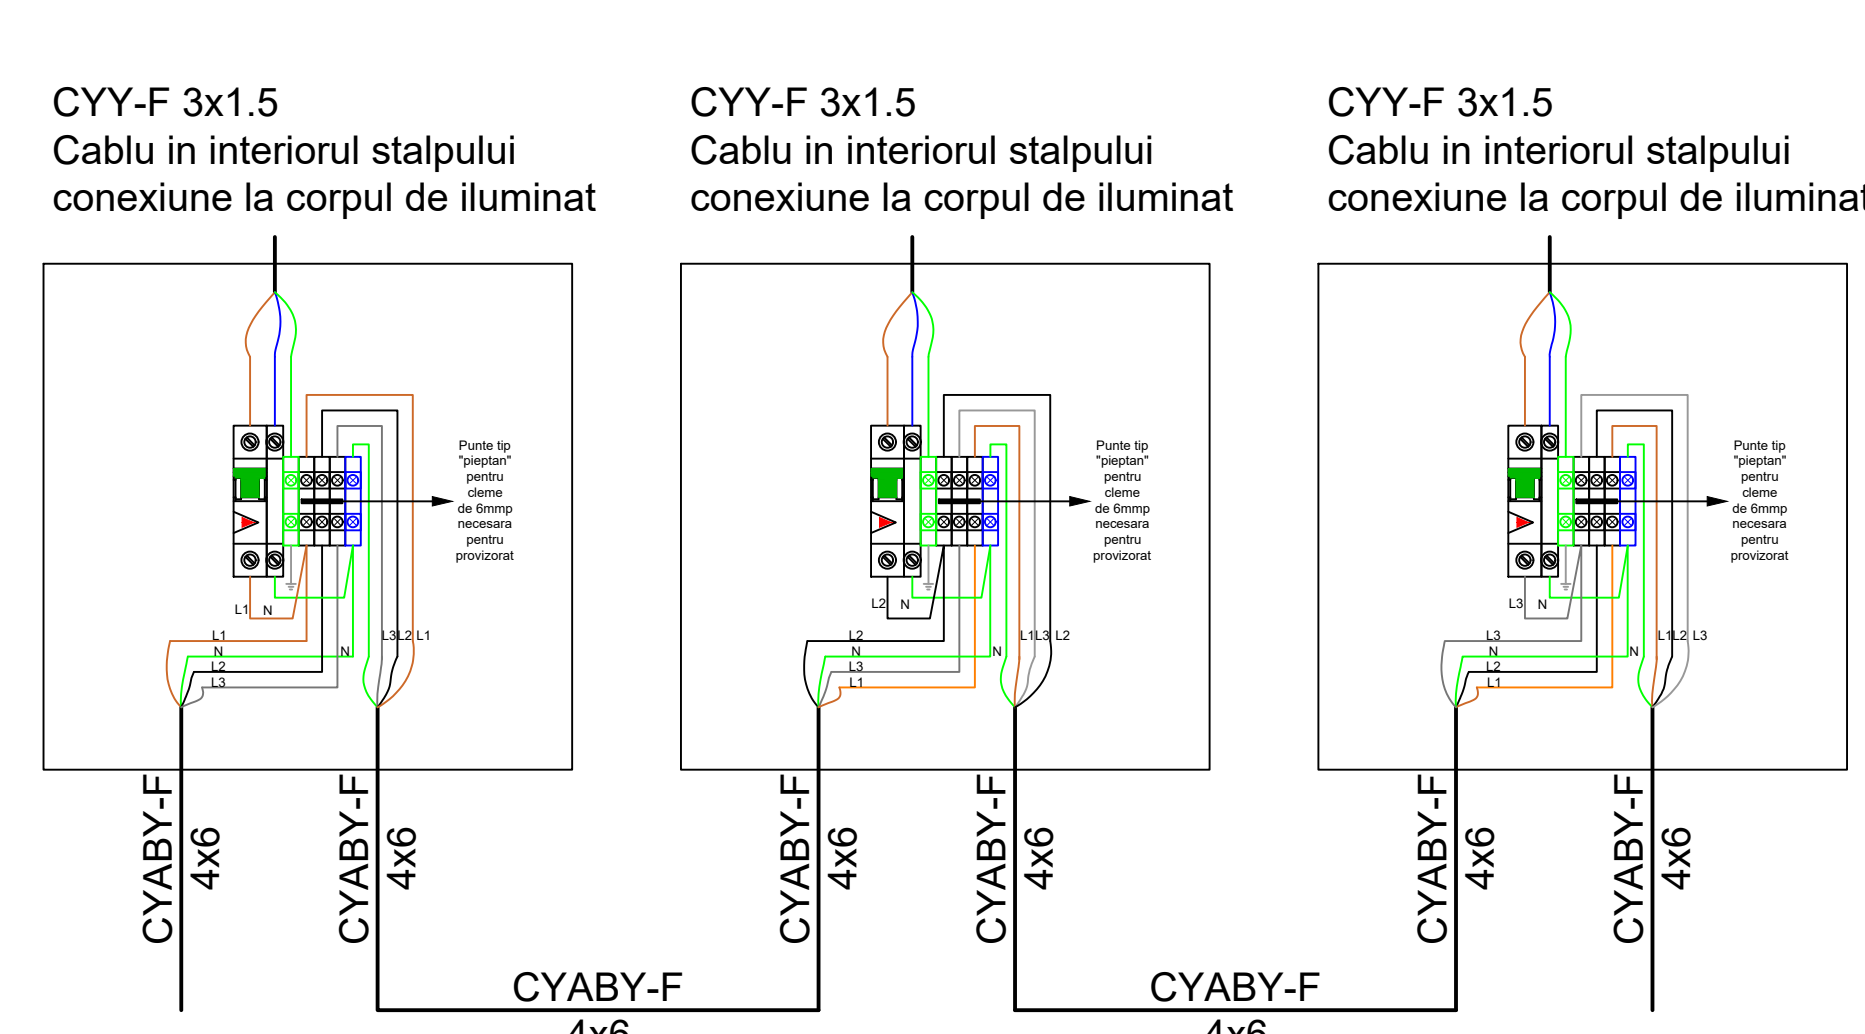

NOTĂ:

- Prezenta planșă se va consulta împreună cu toate planșele din această documentație.
- Cotele de poziționare ale traseului de șanțuri se vor ajusta la faza de execuție, astfel încât traseele instalațiilor de iluminat să fie coordonate cu traseele celorlalte instalații stradale (bransament electric, apă, canalizare, gaz, etc.). Cotele finale ale traseelor de șanțuri fac obiectul detaliilor de execuție din proiectul DE, care va fi întocmit de către executant.
- Se vor respecta LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 - a securității și sănătății în muncă, și Regulamentul de protecție și igiena a muncii în construcții, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993.

01		Reactualizare proiect	08.2018
INDEX:		Modificari:	Data: Semnatura:
Verificator			
Expert			
Proiectant de specialitate (Abonat ANRE nr. 11443/19.10.2015)		Numere:	Semnatura:
KT ELECTRONICS & AUTOMATICS S.R.L.		Referat/Expertiza nr./Data:	
Str. Bisericii Sf.Nicolae, nr.12, Braşov			
S.C. Proteus Diona S.R.L.			
Tel./Fax: 0268 474078			
e-mail: office@proteus.ro			
Proiectat		Scara:	
Desenat		1:500	
Verificat			
Aprobat			
Denumire proiect: REALIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE STRADA ZAMBILEI DIN ORASUL GIMBAV JUDETLUL BRASOV			
Beneficiar: Primaria Gimba			
Nr. desen IL_02			
Iluminat strada Zambilei			