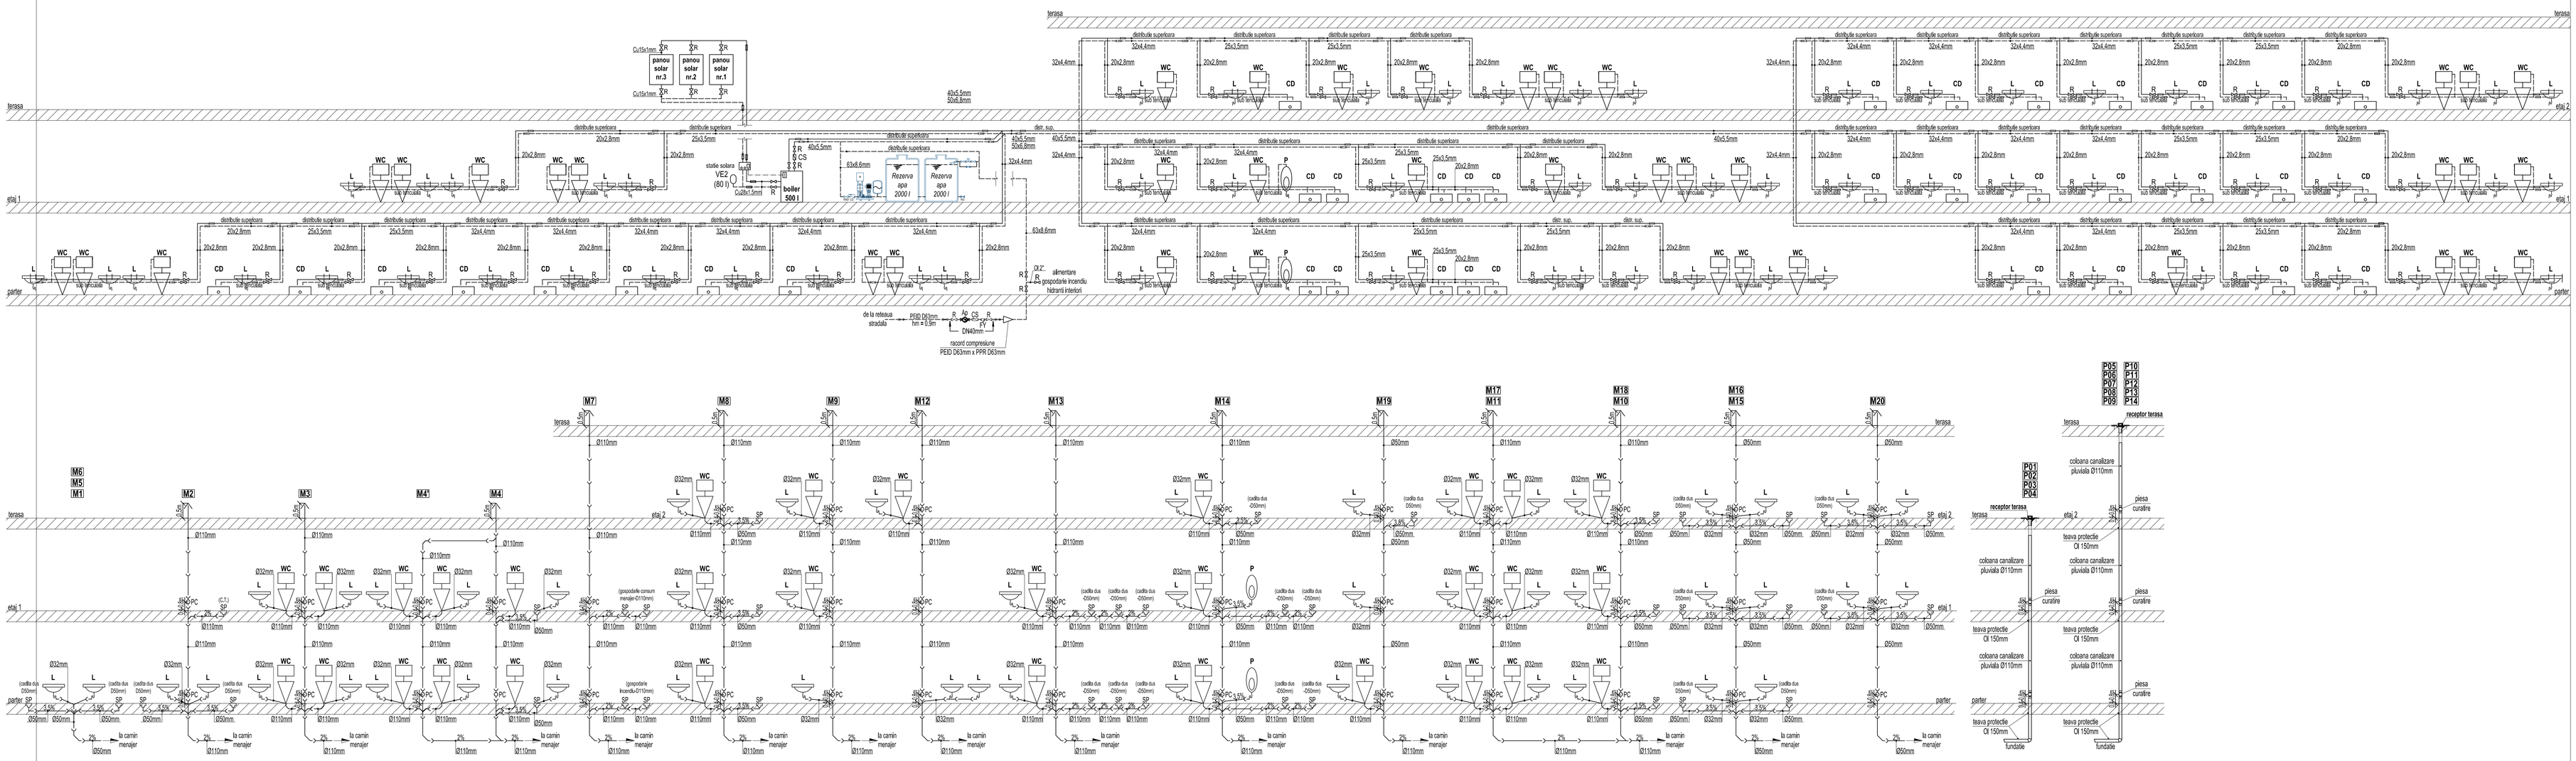

NOTA 1:	Conductele pozate in camera tehnica si coridoare vor fi izolate termic cu cochilii din vata minerala avand grosimea 30mm caserata pe folie de aluminiu. Acolo unde tevile se vor poza ingropat (in sapa sau pereti) se va lua masura izolarii termice cu izolatie elastomer. Izolatiile avand diametrul interior pana la 42mm vor avea grosimea de 6mm, iar cele cu diametrul peste 42mm vor avea grosimea de 9mm, Distributia AR, ACM si recirculare ACM se va realiza prin conducte din polipropilena compozita (PPR).
NOTA 2:	Traversarile conductelor prin pereti si plansee vor fi protejate la foc cu materiale rezistente la foc avand rezistenta egala ca si elementul strapuns. Protejarea se va realiza prin procedeu de matare cu vopsea rezistenta la foc sau cu mansoane.
NOTA 3:	Corelare diametre in functie de materialul folosit pentru conducte. Dn 15 echivalent cu : OL 1/2"; PP-R 20x2,8mm Dn 20 echivalent cu : OL3/4"; PP-R 25x3,5mm Dn 25 echivalent cu : OL1 " ; PP-R 32x4,4mm Dn 32 echivalent cu : OL1 1/4"; PP-R 40x5,5mm Dn 40 echivalent cu : OL1 1/2"; PP-R 50x6,9mm Dn 50 echivalent cu : OL2"; PP-R 63x8,6mm Dn 65 echivalent cu : OL2 1/2"; PP-R 75x10,3mm Dn 80 echivalent cu : OL3"; PP-R 90x12,3mm Dn 100 echivalent cu : OL4"; PP-R 110x15,1mm
NOTA 4:	Pentru echiparea grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilitati se vor utiliza urmatoarele tipuri de obiecte sanitare: - lavoar pentru persoane cu dizabilitati. Dimensiuni Lxa×h = 650x570x220mm. - vas closet pentru persoane cu dizabilitati, cu iesire laterala. Dimensiuni Lxa×h = 335x650x460mm. - capac vas closet pentru persoane cu dizabilitati. - oglinda cu inclinare prevazuta cu maner. Dimensiuni Lxh = 600x450mm. - bara de sprijin montata langa vasul de closet. Adancime 850mm. - porthartie fara capac, cu montare pe bara sprijin. Diametru 32mm.
NOTA 5:	vasele de closet vor fi de tip incastrat, GEBERIT.

Legenda:
20x2.8mm - conducta din polipropilena compozita pentru alimentare cu apa.
Ø110mm - conducta din polipropilena pentru canalizare, prevazuta cu mufa si garnitura de etansare avand diametrul 110mm.
L - lavoar din portelan sanitar.
WC - vas closet din portelan sanitar cu sifon tip S.
CD - cadita dus din polaczit.
P - pisoar din portelan sanitar cu baterie cu senzor.
S - spalator din inox cu cuva si picurator.
– – – – – – – – - conducta alimentare apa rece.
– – – – – – – – - conducta alimentare apa calda.
——(——(—— - conducta canalizare.
M1 - coloana canalizare menajera.
P1 - coloana canalizare pluviala.
1 - coloana alimentare AR/ACM.
R - robinet cu sfera de trecere.
(——) - izolatie termica

INCADRARE ALE BN EXISTENTE	
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ conf. ord.ID 772/2017	C
CLASA DE IMPORTANȚĂ conf. P100-1/2013	II
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC conf. P118/1999	II
RISC DE INCENDIU conf. P118/1999	MIC

PROIECTANT GENERAL	S.C. STUFO arhitectura S.R.L. J13/1429/11.06.2009 – RO 25900797 Str. Avram Iancu, nr. 40-43, Constanța
PROIECTANT DE SPECIALITATE	P.F.A. STOICA CORNELIU ADRIAN tel. mobil 0745.211.211, 0726.211.211 str. Orizontului nr.13B, oras Popesti-Leordeni, judetul Ilfov
SEF PROIECT	ing. Ciprian SIMION
PROIECTAT	ing. Adrian STOICA
DESENAT	ing. Adrian STOICA
VERIFICAT	ing. Adrian STOICA

PROIECT	CONSTRUIRE POLICLINICA
FAZA	S.F.
NR. PROIECT	101/2023
AMPLASAMENT	Jud. Brașov, Cisa Gimbav, str. Odoarhemal, nr. 5, nr. cad. 103115
BENEFICIAR	PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV Jud. BRAȘOV, Str. LUNGĂ, nr. 2
TITLU PLANȘĂ	SCHEMA INSTALATIEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA
SPECIALITATEA	INSTALATII SANITARE
SCARA DE REDACTARE	DATA INTOCMIRII
%	MARTIE 2023
COD DOCUMENT	S 07

© S.C. STUFO arhitectura S.R.L.
ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. STUFO arhitectura S.R.L. ȘI NU POATE FI REPRODUS, COPIAT SAU PUS ÎN CIRCULAȚIE FĂRĂ ACORDUL SCRIS AL ACESTEIA. ORICE UTILIZARE NEAUTORIZATĂ A ACESTUI DESEN ATRAGE RĂSPUNDEREA CONFORM LEGII.